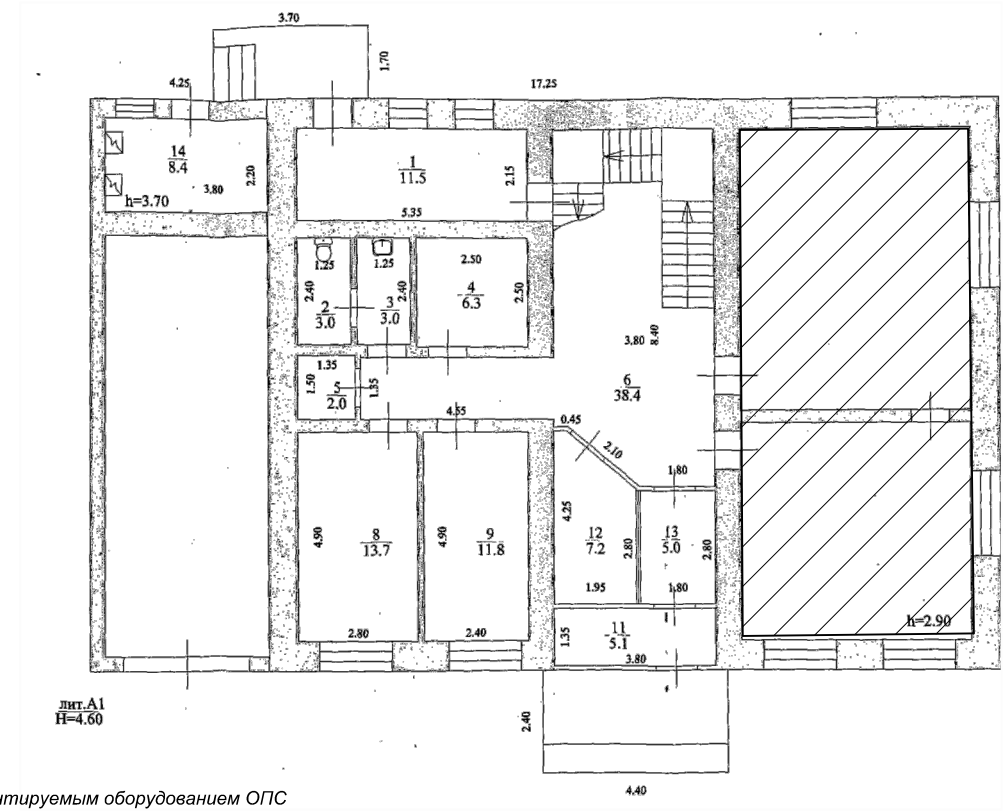

Помещения с демонтируемым оборудованием ОПС

Перечень демонтируемого оборудования существующей системы охранно-пожарной сигнализации

1. Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М - 4 шт.
2. Устройство контроля шлейфа "УШК" - 1 шт.
3. Извещатель охранный комбинированный «Орлан» - 2 шт.
4. Кабели однопарные - 285 м
5. Кабели десятипарные - 17 м

						План–схема			
						Ремонт оборудования и систем охранно–пожарной сигнализации и контроля доступом УФК по Ульяновской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок	Подпись	Дата				
Разраб.		Мальковский				Отдел №13 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Радищево, ул.Кооперативная, д.1а	Стадия	Лист	Листов
Пров.								1	
						План 1–го этажа	УФК по Ульяновской области		